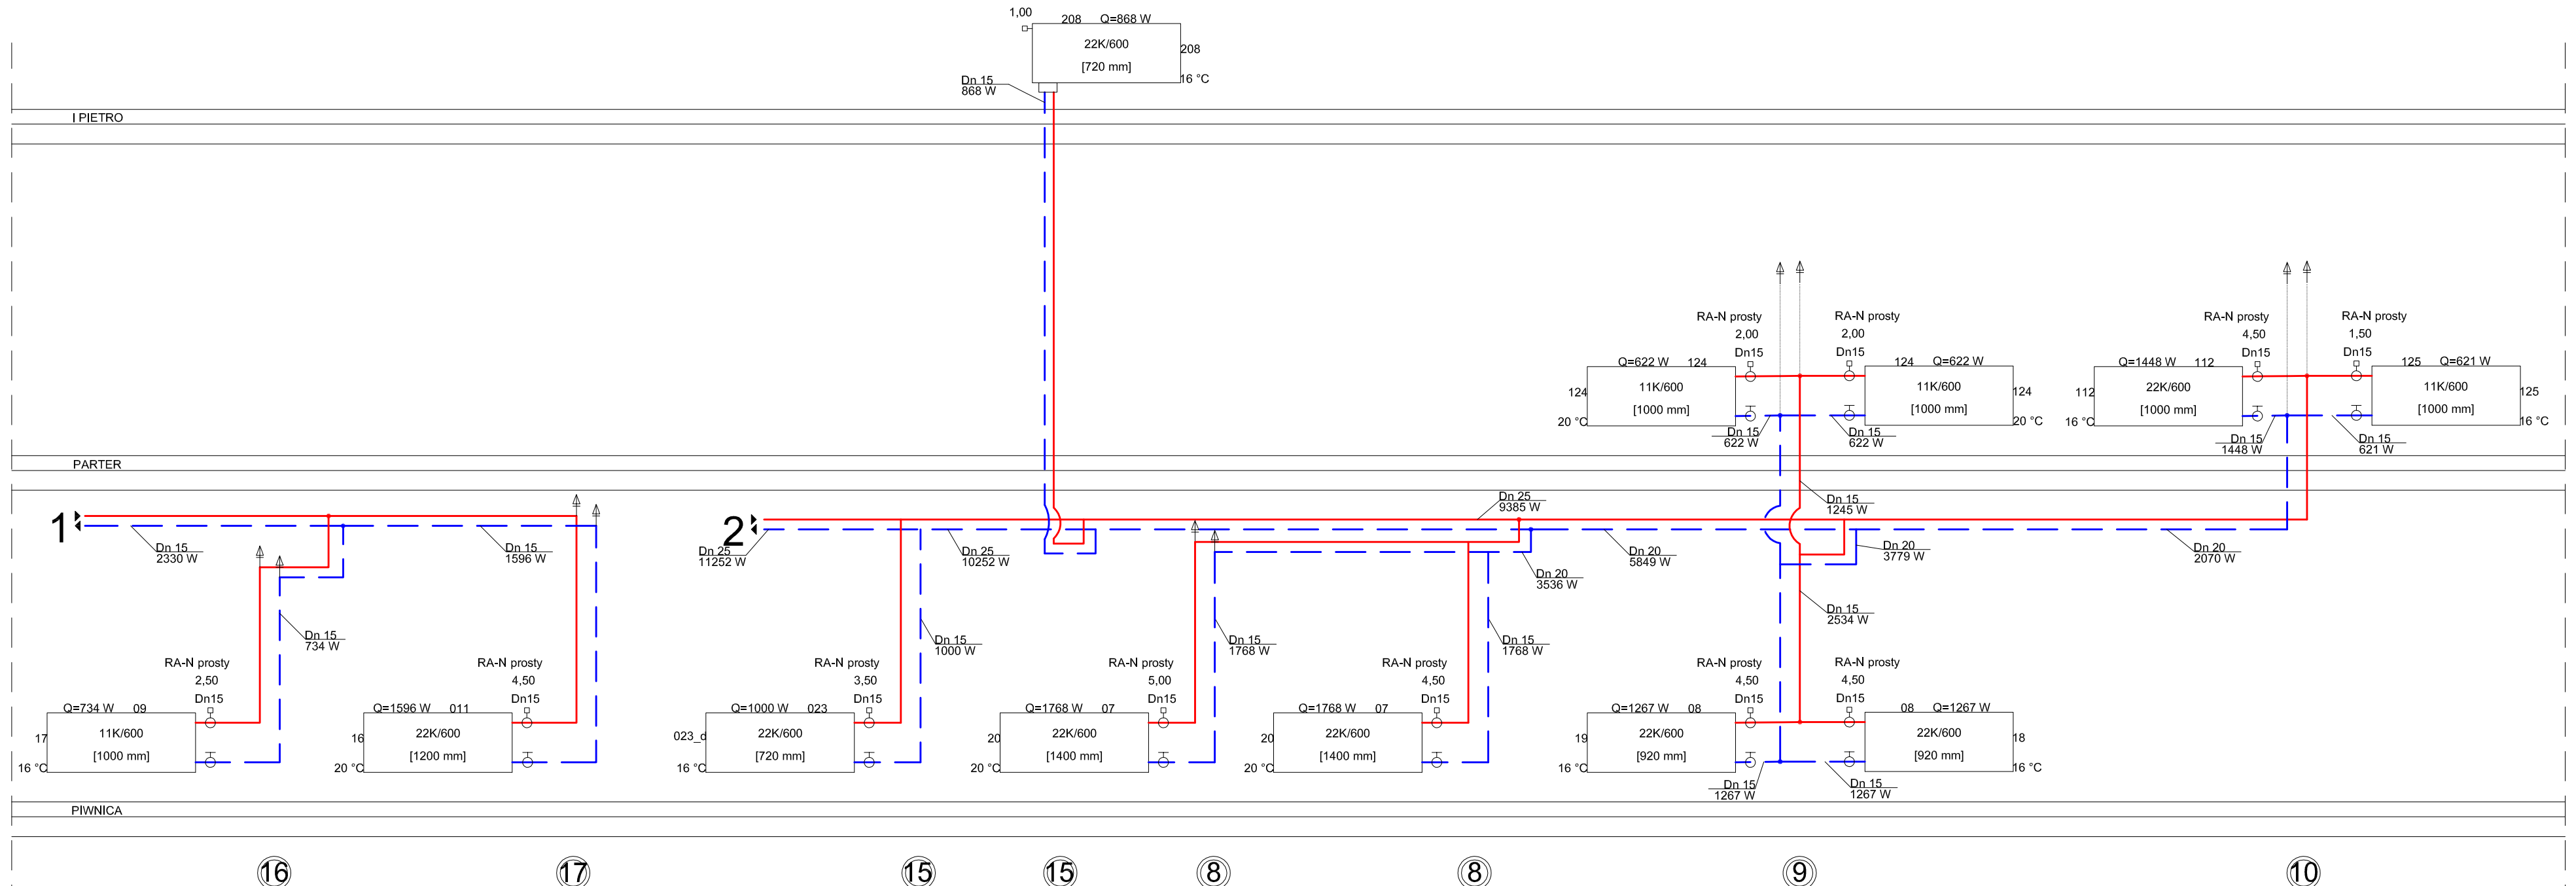

LEGENDA:

ZASILANIE

POWRÓT

① OZNACZENIE PIONU GRZEWCZEGO

UWAGA:

1. Wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur stalowych czarnych.
2. Przewody magistralne prowadzic pod stropem stropem piwnicy; przewody łączyć poprzez spawanie i izolować cieplnie łubkami z planki PU w płaszczu z PCV.
   rury łączyć za pomocą zimnozaciskanych kształtek systemowych.
3. W instalacji zaprojektowano grzejniki bocznozasilane typu K firmy VNH; grzejniki wyposażono w zawory termostatyczne firmy Danfoss z głowicami termostatycznymi RA 2920 zabezpieczonymi przed manipulacją przez sosoby niepowołane.
4. Każdy grzejnik bezwzględnie wyposażyć w ręczny zawór odpowietrzający;
5. Podejścia do grzejników wykonać jako boczne.
6. W pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu dzieci grzejniki i podejścia rur do grzejników należy obudować np. płytami z GK.
6. Przewody prowadzić zgodnie z częścią rysunkową.
7. Grzejniki podłączyć zgodnie z wytycznymi producenta.

VW-PROJEKT
tel. kom. 791-189-724
e-mail: wwolnicki@op.pl
Wojciech Wolnicki
97 - 300 Piotrków Tryb. ul. Próchnika 3/28

TEMAT OPRACOWANIA:	Projekt budowlany wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb zespołu szkół w Niewiadowi
INWESTOR:	Gmina Ujazd Plac Kościuszki 6; 97-225 Ujazd , pow. tomaszowski woj. łódzkie
LOKALIZACJA INWEST.:	Niewiadów gm. Ujazd dz. ewid. mr 151/1; 151/2 Obręb PGR Niewiadów Mącznik
PROJEKTANT:	mgr inż. Witold Wolnicki upr. nr UAN-V-10220/60/81
ASYSTENT PROJ:	mgr inż. Wojciech Wolnicki
TYTUŁ RYS.:	Instalacja C.O. pomieszczeń Gimnazium - Rozwinięcie cz.3
DATA: Sierpień 2009r.	SKALA: 1:50 NR. RYS.: CO4c