



Oznaczenia aparatów	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	QG1	QG1	QG1
Oznaczenia zacisków	YDYżo 3 x 1,5	YDYżo 3 x 1,5	YDYżo 3 x 2,5	YDYżo 3 x 2,5	YDYżo 3 x 2,5	YDYżo 5 x 2,5			
Opis	obwód oświetlenia obwód 1 strych , korytarz	obwód oświetlenia obwód 2 pom gospodarcze	obwód gniazd 230 V obwód 3 pom. gospodarcze	obwód gniazd 230 V obwód 4 pom. gospodarcze	obwód gniazd 230 V obwód 5 korytarz	obwód gniazda 400 V 16 A obwód 6 korytarz			
Moc									
Długość kabla									
Przekrój kabla									
Typ kabla									

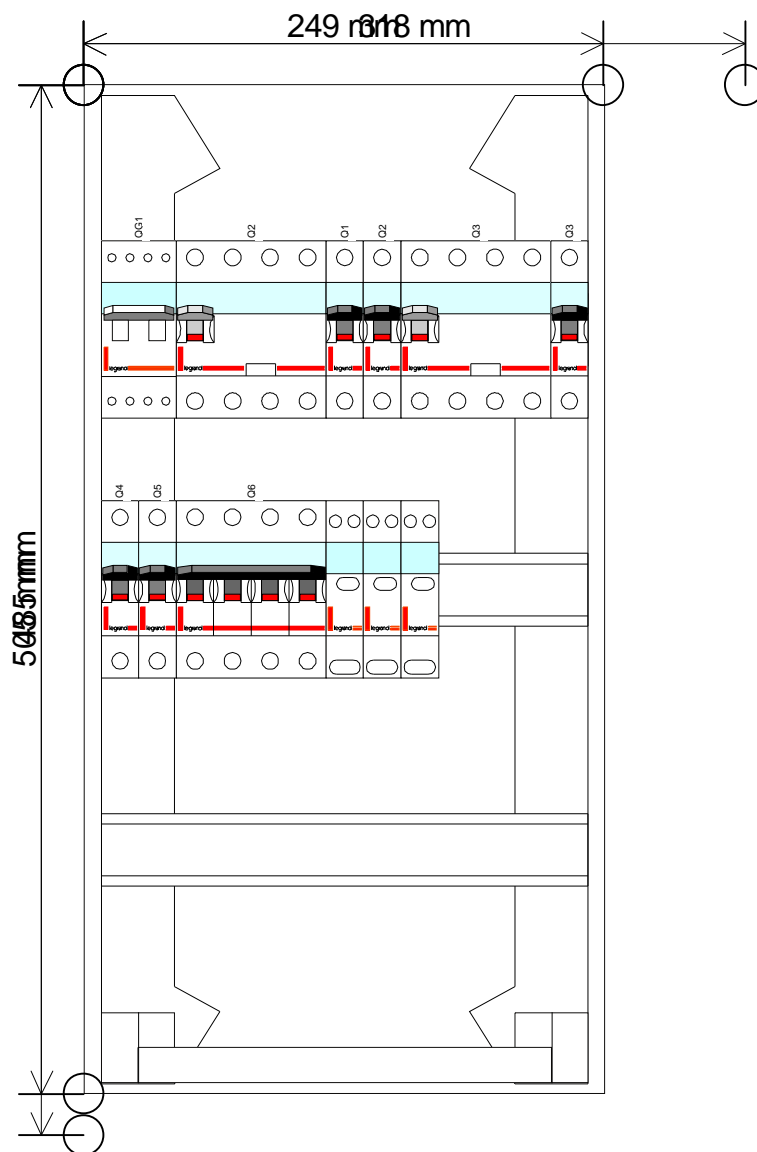

przedszkole TO-5
TO-1

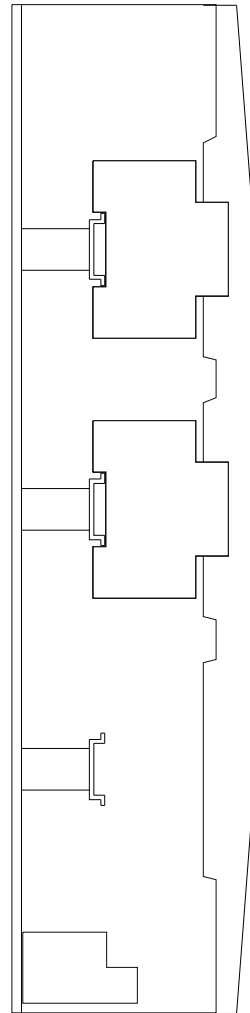

przedszkole TO-5
TO-1