


LP.	RODZAJ POWIERZCHNI	RODZAJ PODŁOGI	POW. POŁOŻ
1.	WYBIOŁAP	GRS	2,92
2.	HOL	GRS	22,76
3.	KORYTARZ	GRS	14,55
4.	KALITA SCIODOWA	GRS	10,17
5.	KORYTARZ	GRS	3,39
6.	SALA GIEŁZNI	WYKŁADZINA	61,91
7.	BIBLIOTEKA	GRS	13,90
8.	POW. GOSPODARZE	GRS	3,46
9.	SZATOWNIA	GRS	22,02
10.	SZATOWNIA PERSONELU	GRS	12,19
11.	SZATOWNIA	GRS	6,01
12.	KORYTARZ	GRS	4,796
13.	STODOLNIA	GRS	8,60
14.	ZIMNYŁAWA	GRS	8,80
15.	WC	GRS	11,30
16.	KORYTARZ	GRS	30,55
17.	KUCHNIA	GRS	5,62
18.	PRZETWORZALNIA WYKRYW I ALARM	GRS	3,08
19.	MAGAZYN WAGOWY I ALARM	GRS	15,28
20.	KORYTARZ - PRZEDZIORYN	GRS	8,76
21.	PRACOWNIA	GRS	8,76
22.	PRACOWNIA	GRS	8,62
23.	MAGAZYN SPOŻYWKI	GRS	17,05
24.	SZATOWNIA DZIEWCZĄT	GRS	13,28
25.	SZATOWNIA CHŁOPCÓW	GRS	2,50
26.	WC	GRS	2,50
OGRAZNI			541,95

KG – kuchnia gazowa  
P – patelnia elektryczna  
B – bęben 2 szt.  
K – kocioł elektryczny  
KR – krajidnica elektryczna

— ściany projektowane  
--- ściany do wyburzenia

- UWAGA:
- Instalację wykonać z rur z tworzyw sztucznych
  - Instalację prowadzić w bruzdach ściennych
  - Przewody CIWU i cyrkulacji prowadzić w otulinie POOLflex 445
  - Przewody ZWU prowadzić w osłonie typu peszel
  - Przejścia przez przegrody budowl. zabezpieczyć tulejami ochronnymi i wypełnić pianą montażową

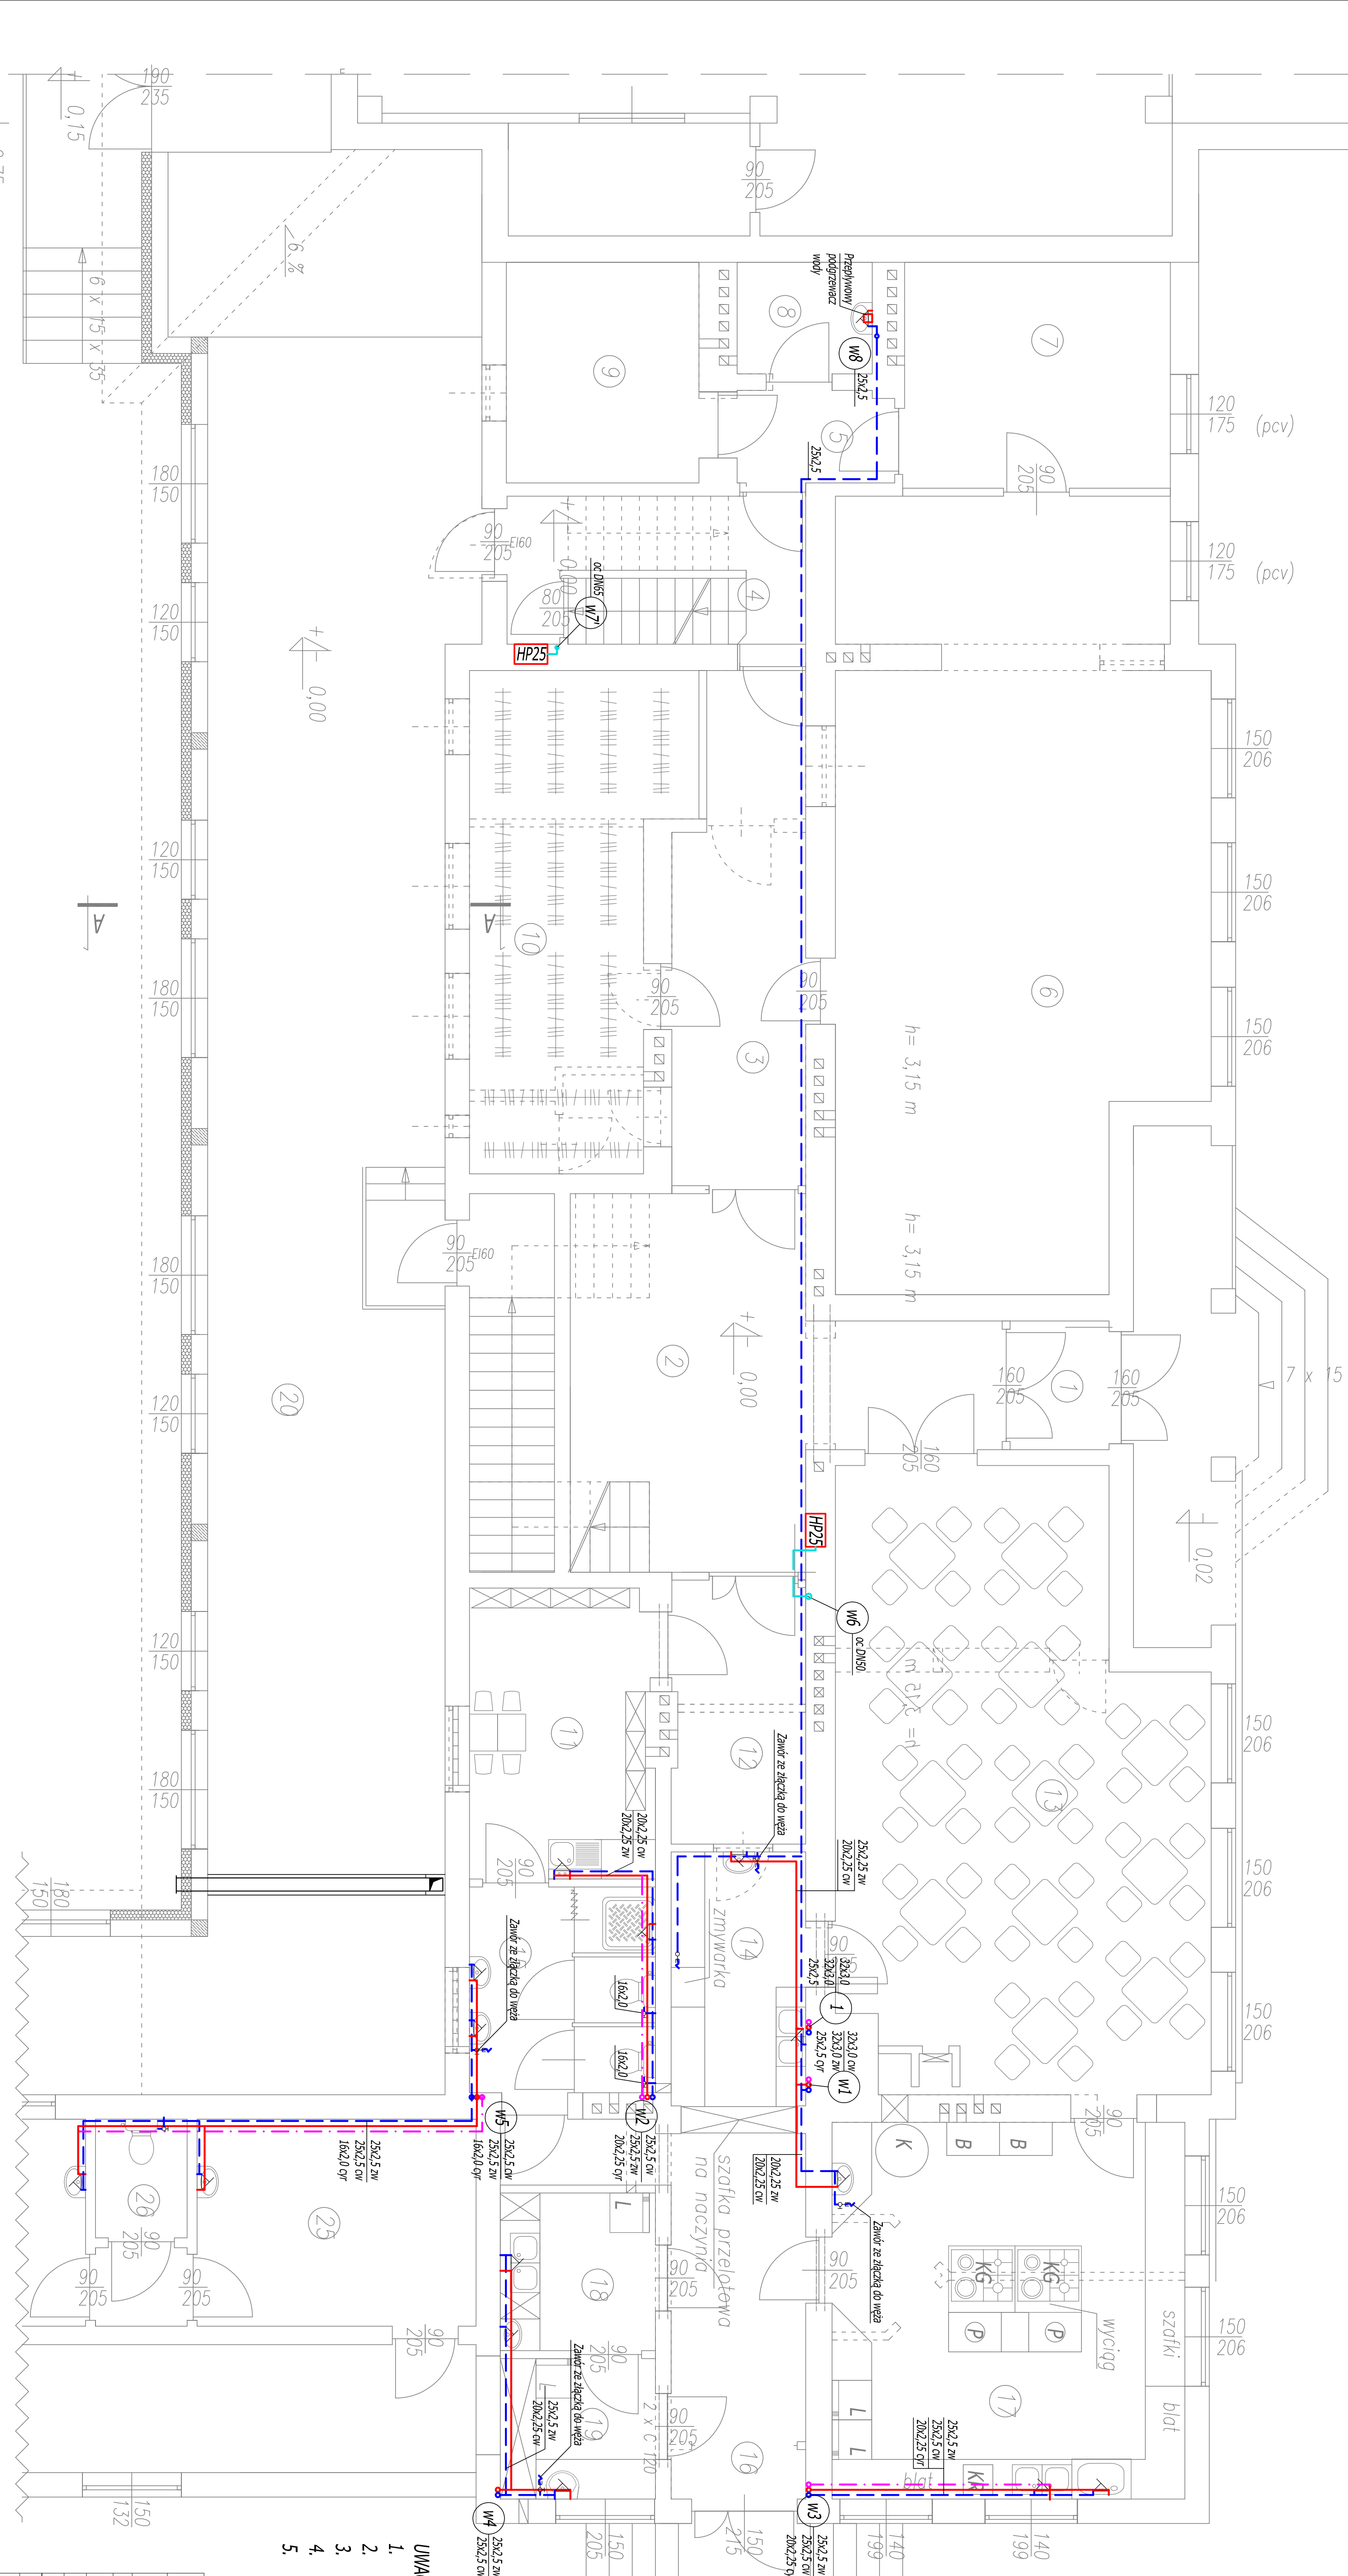

WW-PROJEKT Wojciech Wołnicki	
ul. Bona 39-100-24 00-000 Warszawa 00-000	97-300 Proszów 1790, ul. Północna 3028
TEMAT: Projekt budowlany wykonawczy zamierzonej instalacji wodociągowej i p.poz dla potrzeb zespołu szkół w Niewiadowie	
INWESTOR: Gmina Ujazd Płoc Kościuszki 6 97-225 Ujazd, pow. Tomaszowski woj. łódzkie	
LOKALIZACJA: Niewiadów gm. Ujazd dz. ewid. nr 151/11, 151/12	
INWESTYTOR: Ośrodek PGR Niewiadów Miejszanki	
PROJEKTANT: mgr inż. Bogdan Wierszyc upr. bud. BP-IV-102004279	
ASISTENT PROJ: mgr inż. Wojciech Wołnicki	
TYTUŁ RYS.: Instalacja Wodociągowa Wewnętrzna -Rzut Parteru	
DATA: STYCZEŃ 2012r.	SKALA: 1:50
NR RYS.: WK2	