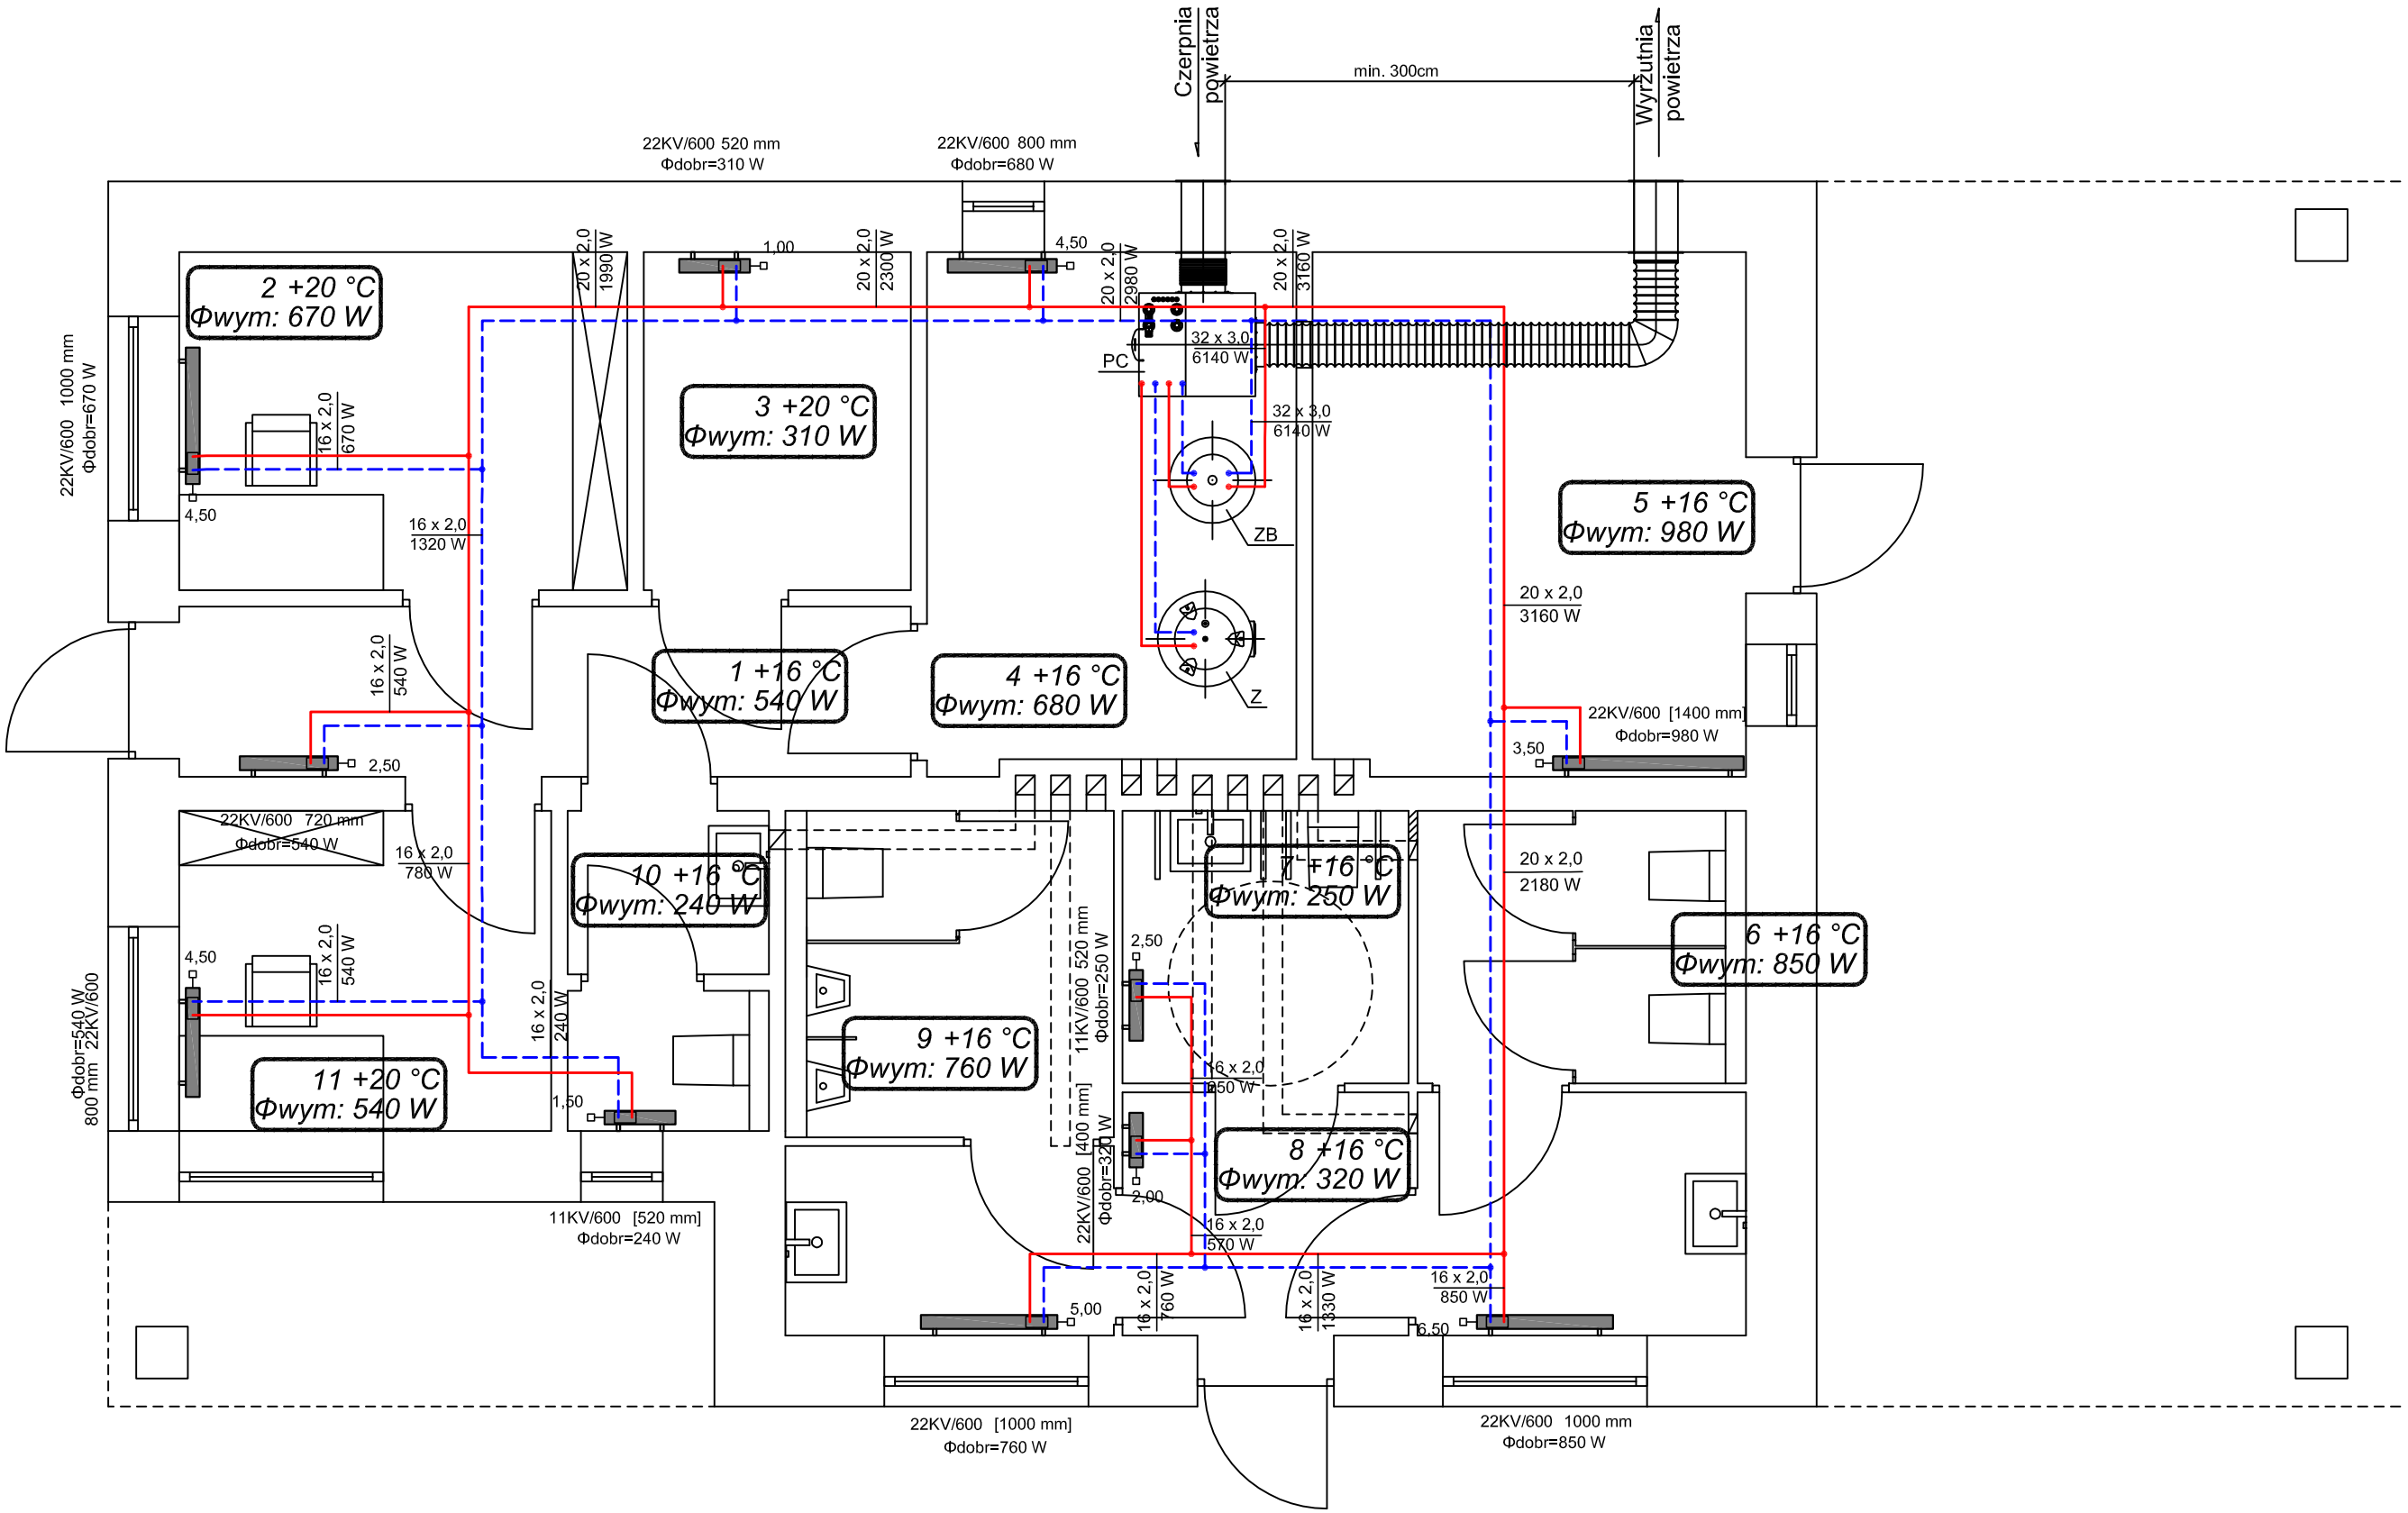

OZNACZENIA:

5 |20°C — Nr pomiesz. | Temperatura
Φwym: 750W — Zapotrzebowanie ciepła
22KV/600 1000mm — Typ i wielkość grzejnika
Φdobr=760W — Moc grzejnika
16x2,0 — Średnica rurociągów
2,00 - nastawa grzejnika
PC - pompa ciepła powietrze / woda
ZB - zbiornik buforowy 200 litrów
Z - zasobnik ciepłej wody użytkowej 300 litrów

Nazwa obiektu	Instalacje sanitarne na potrzeby rozbudowy targowiska gminnego		
Przedmiot oprac.	Wewnętrzna instalacja grzewcza - rzut przyziemia		
Miejscowość	Ujazd dz. nr 596/6 gmina Ujazd		
Skala	1:50	Data opracow.	VI 2013
Nr rysunku	S6	Nr strony	
Projektant: mgr inż. Paweł Pająk	upr. Nr GP.IV.7342/42/94 z § 4 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a i b spec. instalacyjno - inżynieryjna	Sprawdzający: mgr inż. Mariola Pająk	upr. Nr LOD/0721/POOS/07 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

mgr inż. Paweł Pająk

mgr inż. Mariola Pająk