


OZNACZENIA

- przewód miedziany
- przewód miedziany ocynowany
- ▲ końcówka zerująca KZL
- ☐ uniwersalna skrzynka przyłączeniowa UPP + uziemienie
- K-3 kabel koncentryczny K-3 (długość 3,0 mb)
- L lokalizator awarii
- D detektor awarii

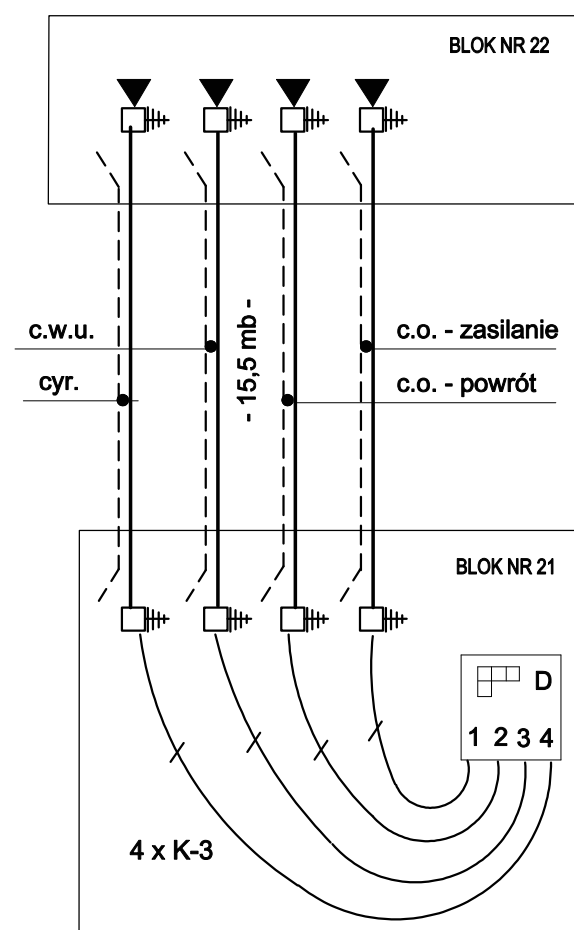

Projektant: mgr inż. Wiesław Chojnacki upr. nr UAN-IV-10220/44/82 UAN.IV. 7342/45/91	Inwestor: Gmina Ujazd, Pl. Kościuszki nr 6, 97-225 Ujazd		
	Projekt: Osiedlowa sieć ciepła preizolowana z przyłączami w technologii preizolowanej w miejscowości Osiedle Niewiadów		
	Tytuł rys.: SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ - sieć i przyłącza od kotłowni i do bloku nr 21		
	Podz.:	Data: sierpień 2010 r.	Nr rys.: SC - 26w