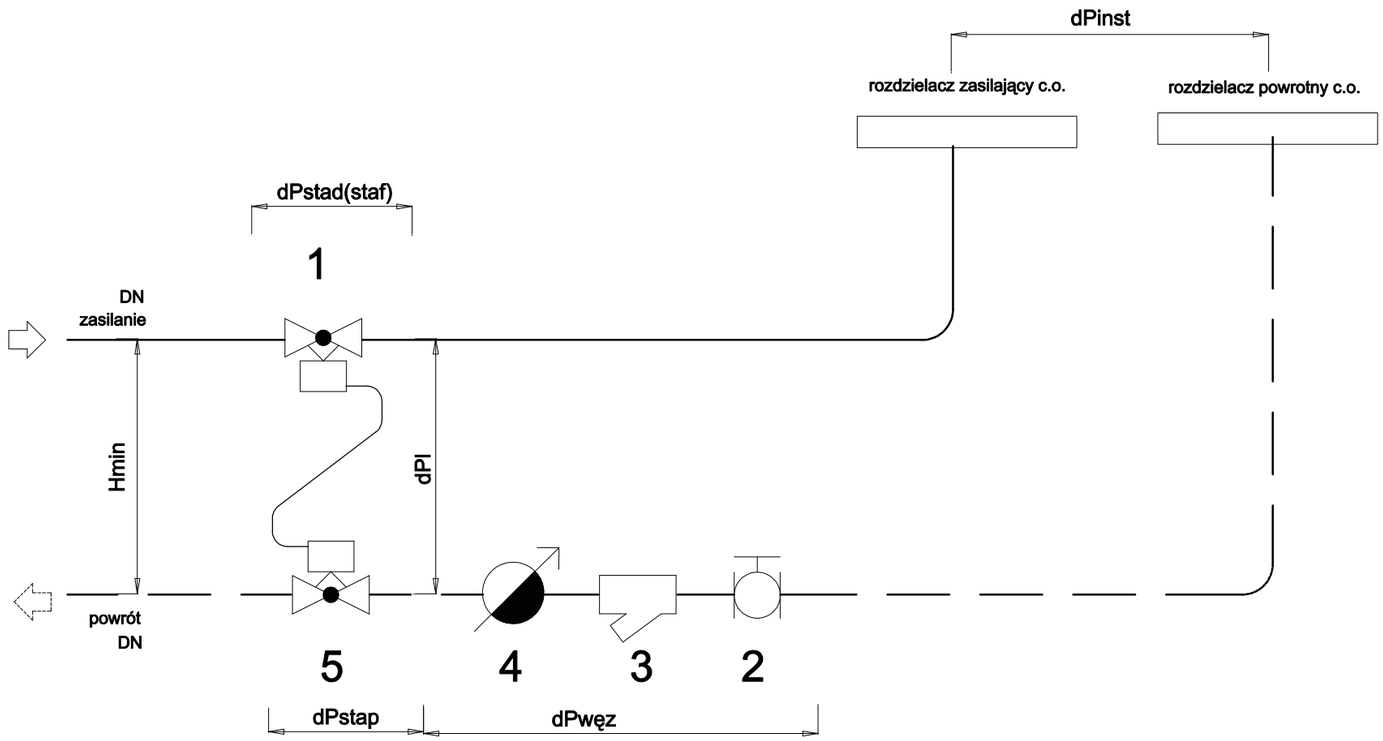

CHARAKTERYSTYKA ZAWORÓW REGULACYJNYCH

		Regulator ciśnienia różnicowego (montaż na powrocie)			Zawór równoważący (montaż na zasilaniu)	
	Średnica		Zakres	Ilość		Ilość
Nr budynku	przyłacza DN	Typ	nastaw	obrotów	Typ	obrotów
	mm		kPa			
1	2	3	4	5	6	7
23	50	STAP 40	20-80	18,0	STAD 50	2,92
24	50	STAP 40	20-80	17,0	STAD 40	3,87
26	40	STAP 25	10-60	28,0	STAD 32	2,91
25	50	STAP 40	20-80	17,0	STAD 40	3,87
5	50	STAP 40	10-40	13,0	STAD 40	3,76
Hydrofornia	32	STAP 25	10-60	14,0	STAD 32	3,07
7	32	STAP 25	10-60	5,0	STAD 25	2,24
6	32	STAP 25	10-60	5,0	STAD 25	2,24
2	40	STAP 32	10-40	33,0	STAD 32	2,96
1	50	STAP 40	20-80	18,0	STAD 40	3,60
14	32	STAP 25	10-60	12,0	STAD 25	2,68
15	32	STAP 25	10-60	21,0	STAD 25	3,56
13	50	STAP 32	10-40	13,0	STAD 40	3,49
8	40	STAP 32	10-40	13,0	STAD 40	3,31
10	32	STAP 25	10-60	17,0	STAD 32	3,07
9	32	STAP 25	10-60	17,0	STAD 32	3,07
Szkoła	80	STAP 65	40-160	22,0	STAF 65-2	5,38
11	32	STAP 25	10-60	23,0	STAD 32	2,91
12	32	STAP 25	10-60	23,0	STAD 32	2,91
16	65	STAP 50	20-80	28,0	STAD 50	4,00
17	65	STAP 50	20-80	28,0	STAD 50	4,00

ZESTAWIENIE ARMATURY PRZYŁĄCZA W WĘŹLE			
Nr	**Nazwa**	**Średnica**	**Ilość szt.**
1	Zawór równoważący (STAD, STAF)	jak w tabeli	1
2	Kurek kulowy gwintowany (lub kołnierzowy)	jak przyłącza	1
3	Filtr siatkowy gwintowany (lub kołnierzowy)	jak przyłącza	1
4	Licznik ciepła	istniejący	1
5	Regulator ciśnienia różnicowego (STAP)	jak w tabeli	1

Projektant: mgr inż. Wiesław Chojnacki
upr. nr UAN-IV-10220/44/82
UAN.IV. 7342/45/91

Inwestor: Gmina Ujazd, Pl. Kościuszki Nr 6, 97-225 Ujazd

Projekt:
Osiedlowa sieć cieplna preizolowana z przyłączami
w technologii preizolowanej w miejscowości Osiedle Niewiadów

Tytuł rys.: LOKALIZACJA ARMATURY W WĘŹLE

Podz.: | Data: sierpień 2010 r. | Nr rys.: SC - 29w