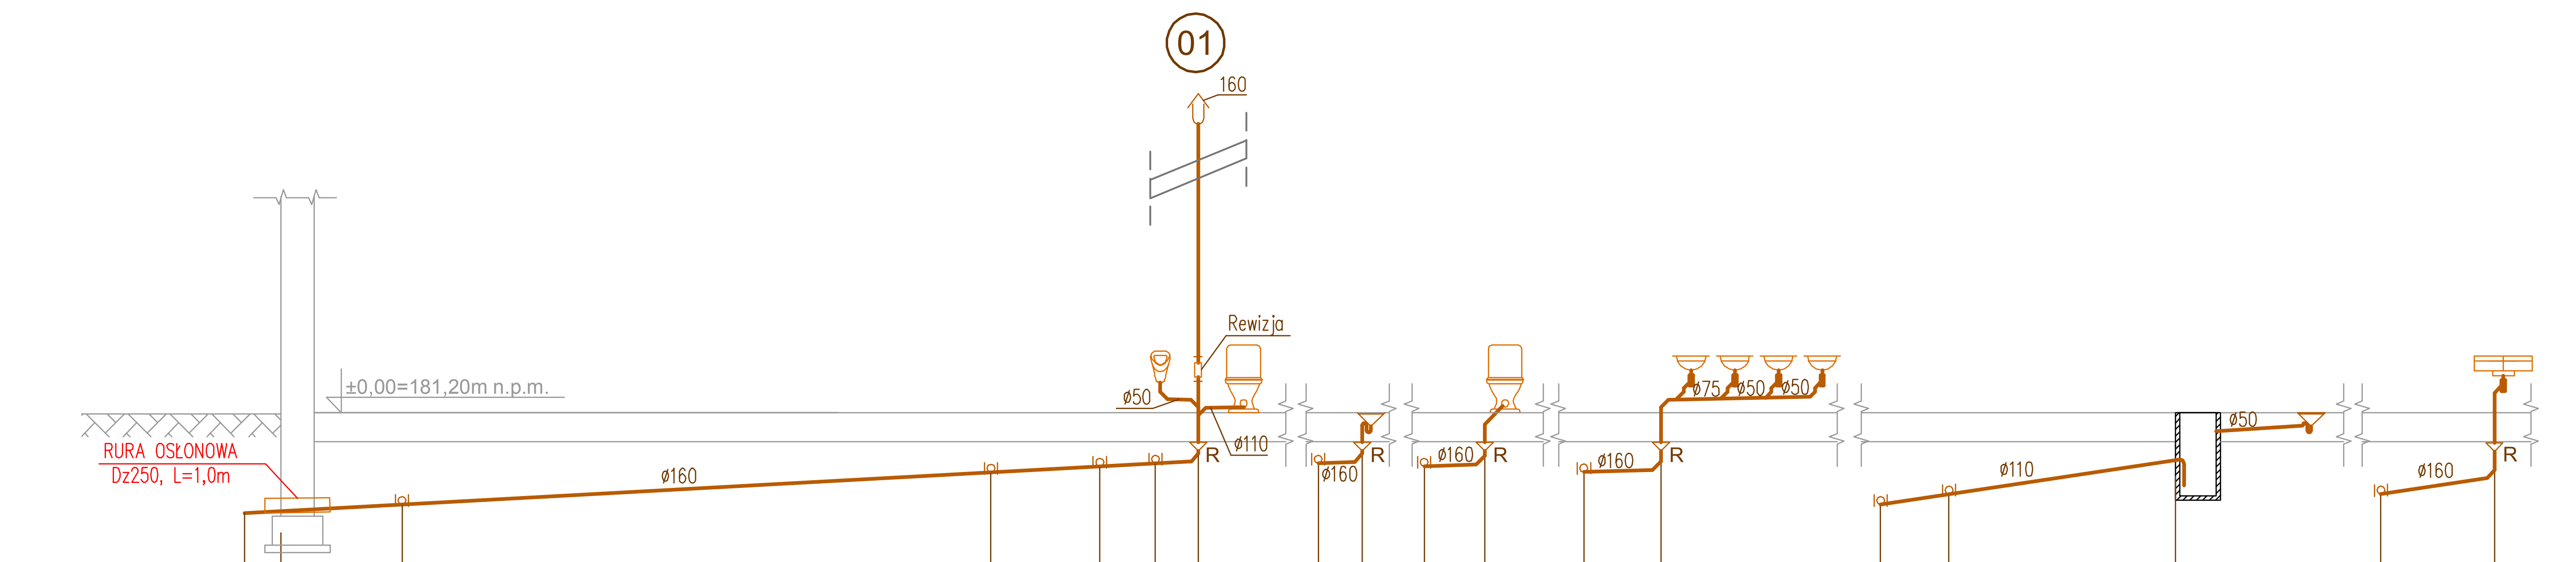

1:100

1:100

POZIOM PORÓWNAWCZY +170,00 m n.p.m.

	WYJŚCIE KANALIZACJI Z BUDYNKU	TRÓJNIK Dz160/160/160	TRÓJNIK Dz160/160/160	TRÓJNIK Dz160/160/160	TRÓJNIK Dz160/160/160	PODEJŚCIE POD PION 01
RZĘDNA BEZWZGLĘDNA POSADZKI [m n.p.m.]	181,18	181,20	181,20	181,20	181,20	181,20
RZĘDNA DNA KANAŁU [m n.p.m.]	179,83	179,94	180,38	180,47	180,51	180,54
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU WZGLĘDEM +0,00 BUDYNKU [m]	1,35	1,26	0,82	0,73	0,69	0,66
ŚREDNICA / SPADEK	PVC160 SDR34 5,5%					
DŁUGOŚĆ PO OSI PRZYKANALIKA [m]	0,00	1,66	9,75	11,25	12,02	12,60
Długości odcinków		1,66	8,09	1,50	0,76	0,59
		(1)	(2)	(3)	(4)	(01)

(4)

	TRÓJNIK Dz160/160/160	PODEJŚCIE POD WPUST PODŁOGOWY
Rzędna posadzki	181,20	181,20
Rzędna dna	180,51	180,53
Zagłębienie	0,69	0,67
Średnica / spadek	PVC160 SDR34 3,0%	
Długość	0,61	

(3)

	TRÓJNIK Dz160/160/160	PODEJŚCIE POD MISKĘ USTEPOWĄ
Rzędna posadzki	181,20	181,20
Rzędna dna	180,47	180,49
Zagłębienie	0,73	0,71
Średnica / spadek	PVC160 SDR34 3,0%	
Długość	0,84	

(2)

	TRÓJNIK Dz160/160/160	PODEJŚCIE POD UMYWALKI
Rzędna posadzki	181,20	181,20
Rzędna dna	180,38	180,42
Zagłębienie	0,82	0,78
Średnica / spadek	PVC160 SDR34 2%	
Długość	1,06	

(1) (1.1)

	TRÓJNIK Dz160/160/160	TRÓJNIK Dz160/160/160	PODEJŚCIE POD ODPŁYW ZE STUDZIENKI SCHŁADZAJĄCEJ
Rzędna posadzki	181,20	181,20	181,20
Rzędna dna	179,94	180,08	180,55
Zagłębienie	1,26	1,12	0,65
Średnica / spadek	PVC160 SDR34 15,0%		
Długość	0,00	0,94	4,05
Długości odcinków		0,94	3,11

(1.1)

	TRÓJNIK Dz160/160/160	PODEJŚCIE POD ZLEW
Rzędna posadzki	181,20	181,20
Rzędna dna	180,08	180,31
Zagłębienie	1,12	0,89
Średnica / spadek	PVC160 SDR34 15,0%	
Długość	1,56	

LEGENDA:

- PRZEWÓD KANALIZACJI SANITARNEJ
- 01 — OZNACZENIE NUMERU PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ
- ▽ R — REDUKCJA

UWAGI:

1. PODEJŚCIA POD PRZYBORY SANITARNE WYKONAĆ ZE SPADKIEM MIN. 2%
2. PRZYBORY SANITARNE I WPUSTY PODŁOGOWE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZAMKNIĘCIE WODNE W POSTACI SYFONU.

KUBI

Firma KUBI mgr inż. Krzysztof Bąbol
97-200 Tomaszów Maz. ul. Ks. Popiełuszki 65

BRANŻA: SANITARNA		PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA INWESTYCJI	Budynek użyteczności publicznej- ŚWIETLICA WIEJSKA	
ADRES INWESTYCJI	Stasiolas, gm.Ujazd, działka nr ewid. 173	
INWESTOR	Gmina Ujazd 97-225 Ujazd, Plac Kościuszki 6	
projektant: mgr inż. MARCIN WIELGOSZ nr upr. bud.LOD/1249/POOS/09 mgr inż. JOANNA DOBROWOLSKA		sprawdzający: mgr inż. PAWEŁ GROBEREK nr upr. bud.LOD/1394/POOS/10
TEMAT: PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ		NR. RYS. K-200
DATA: MAJ 2015r.	SKALA: 1:100/100	