


RZUT PARTERU - PROJEKT

SKALA 1:100

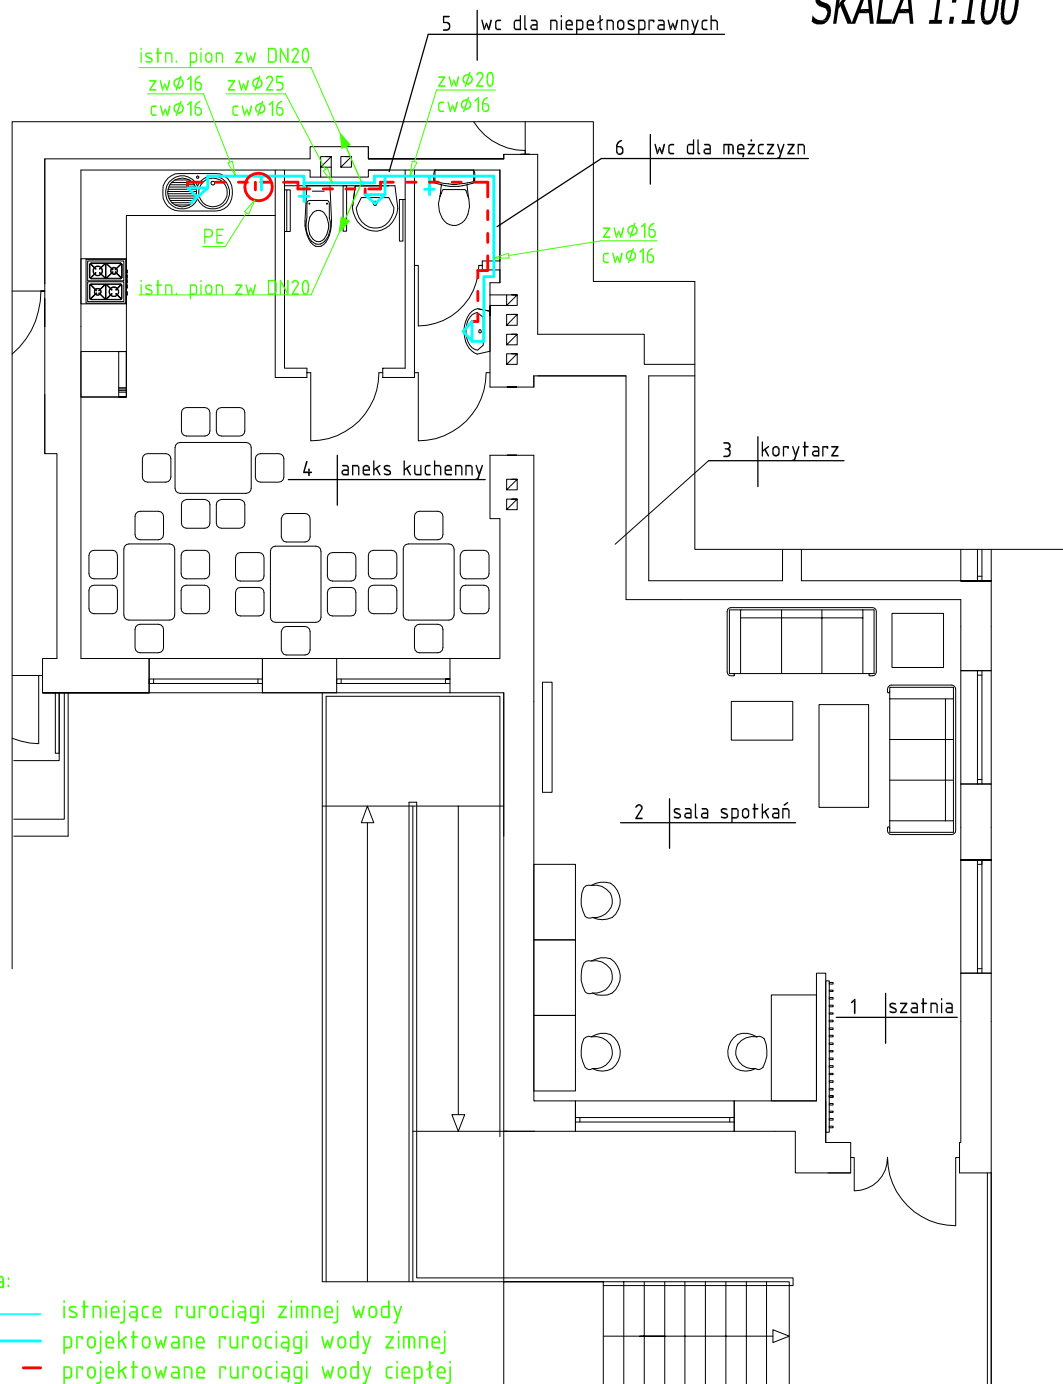

Oznaczenia:

- istniejące rurociągi zimnej wody
- projektowane rurociągi wody zimnej
- projektowane rurociągi wody ciepłej

φ16 – średnica rurociągów PE

DN20 – średnica rurociągów stalowych

PE – elektryczny pojemnościowy podgrzewacz cwu 80 litrów, 230V, 1.5kW

Uwaga:

W miejscu włączenia do pionu zw należy zamontować zestaw wodomierzowy (wg opisu technicznego).

Nazwa obiektu	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu apteki na Klub Seniora – wewnętrzne instalacje sanitarne		
Przedmiot oprac.	Wewnętrzna instalacja wodociągowa – rzut parteru		
Miejscowość	Ujazd, ul. Parkowa nr 4, dz. nr ewid. 1235, obr. Ujazd, gm. Ujazd		
Skala	1:100	Data opracow.	VI 2017 r.
Nr rysunku	S2	Nr strony	
Projektant: mgr inż. Paweł Pająk	mgr inż. Mariola Pająk upr. Nr GP.IV.7342/42/94 z § 4 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a i b spec. instalacyjno - inżynierska		
	Sprawdzający: mgr inż. Mariola Pająk upr. Nr LOD/0721/POOS/07 do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		