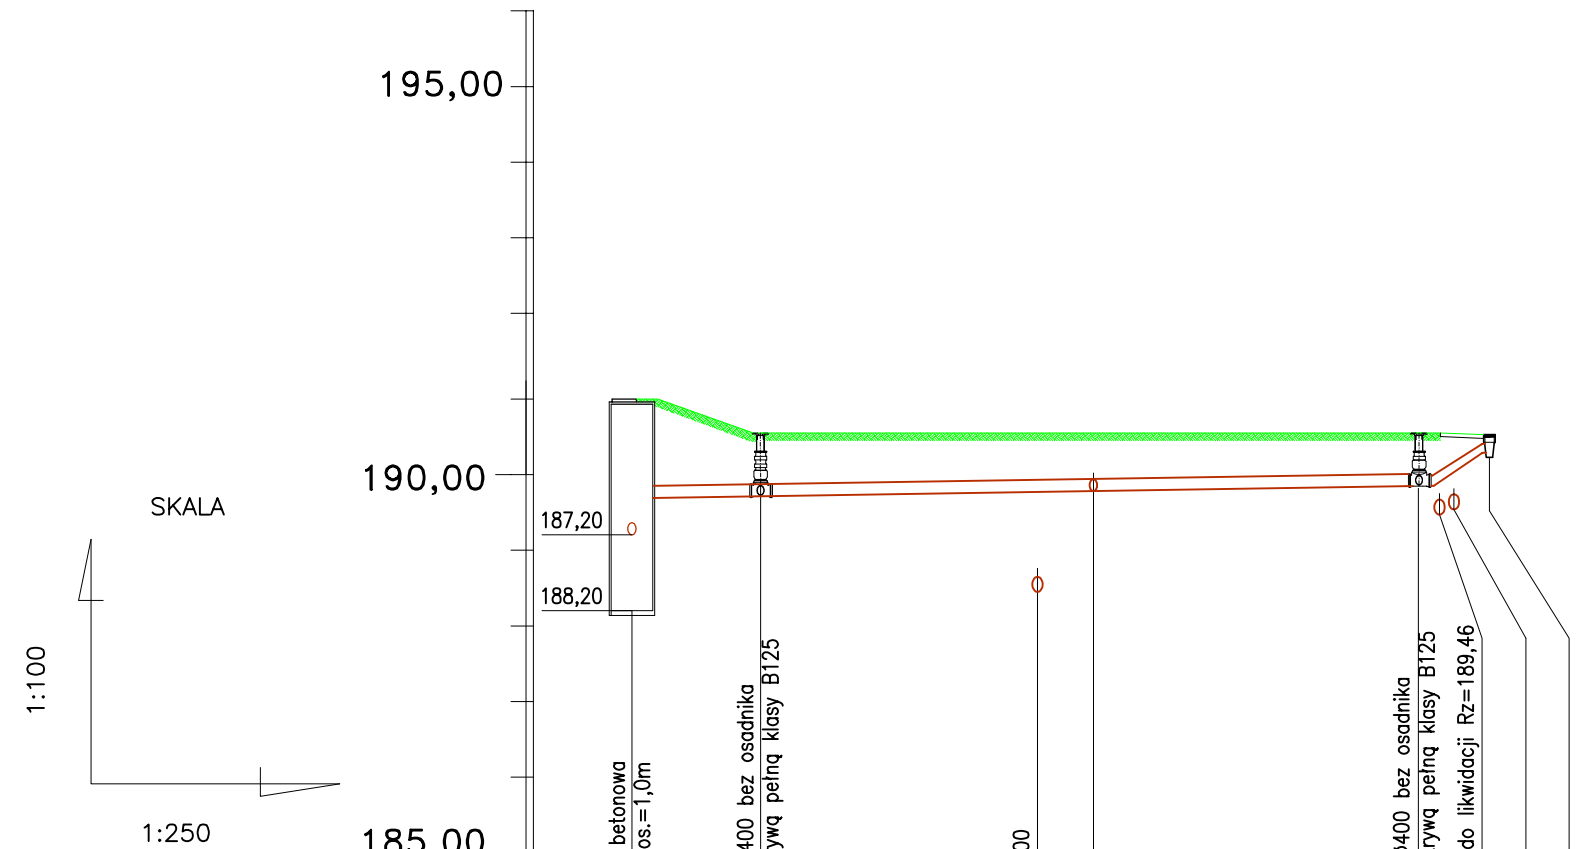

Poziom por. 180,00

Rzędna terenu projekt.	191,00		190,55		190,55	190,55		190,55	190,53	190,53	190,52	
Rzędna dna rurociągu	189,69		189,72		189,77	189,78		189,85	189,90	190,04	190,29	
Zagłębienie rurociągu	1,31		0,83		0,78	0,77		0,70	0,63	0,49	0,23	
Proj. spadek, materiał, śr.		i=0,6%					rura PVCø160x4,7		i=19%	PVCø160x4,7		
Długość odcinka		−4,25−		−9,15−		−1,85−	−11,00−		0,45	0,20	1,65	
Odległość od początku	0,00		4,25		13,40	15,25		26,25	26,70	26,90	28,55	
Oznaczenia	kd1		kd9			tr10		kd10				

Jednostka projektowa: INWEST AB Bogdan Adamus ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.	Branża: SANITARNA	Stadium: PB-W

Obiekt budowlany:

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W M. OSIEDLE NIEWIADÓW

Lokalizacja:	Inwestor:
Osiedle Niewiadów gm. Ujazd dz. nr 151/1; 151/2; obr. 0013 PGR Niewiadów Mącznik	GMINA UJAZD Pl. Kościuszki 6 97-225 Ujazd

Projektant	mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12	Podpis:
Asystent projektanta	mgr inż. Edyta Śmiałkowska mgr inż. Katarzyna Małecka mgr inż. Przemysław Ptak	Podpis:
Sprawdzajacy	mgr inż. Wojciech Wolnicki nr upr. LOD/2036/PWOS/12	

Tytuł rys.:

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ I DRENAŻU ODC kd1 - kd10

Rysunek nr: 7/a

Utworzony:	Zmieniony:	Skala:
11.2016.		1:100/250