


Rzut dachu

bednarka FeZn 25x4 w odległości 1m od budynku  
układana na głębokości 0,6m

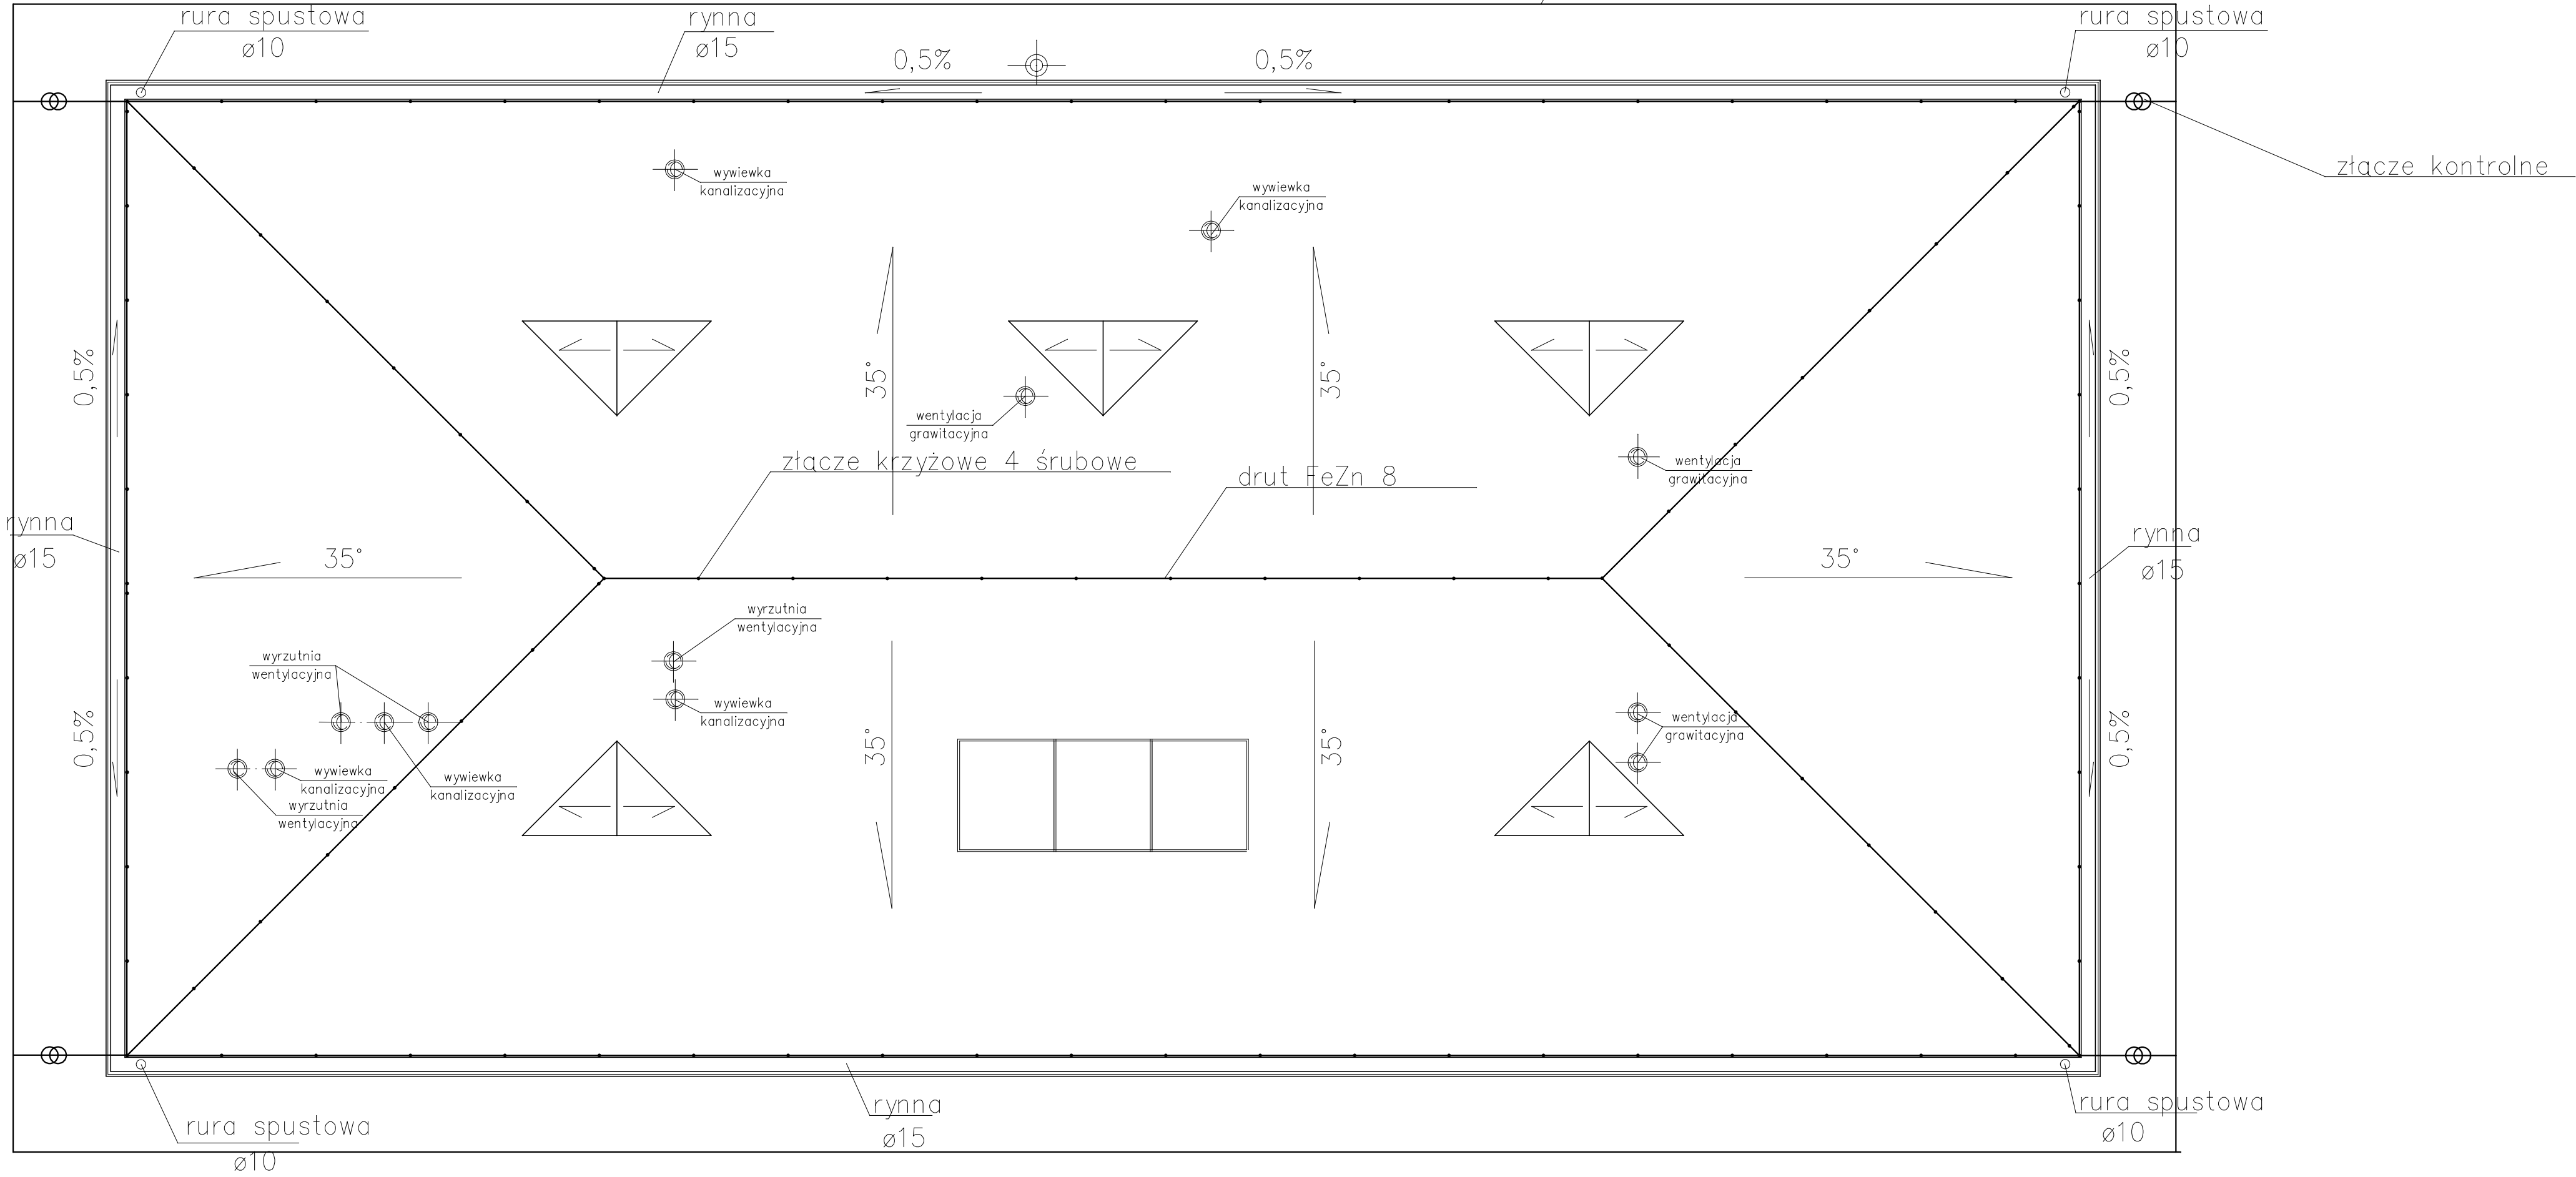

UWAGA

Wywiewki kanalizacyjne i wentylacyjne wykonane z PCV dn 160

<b>WEKTOR</b> SPÓŁKA Z O.O.  91-164 Łódź ul.Telewizyjna 6 tel.(42) 656 00 71 Regon 008022917	PB PRZEBUDOWA BUDYNKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ REKREACYJNĄ I SPORTOWĄ WRAZ Z OGRÓDZENIEM ZEWNĘTRZNYM W OSIEDLU NIEWIADÓW			
	Lokalizacja: Osiedle Niewiadów 40 (dz. nr ewid. 13-160, obr. PGR Niewiadów)			
	Inwestor: Gmina Ujazd; Ujazd, Plac Kościuszki 6			
	Nr zlec.: 605/P	Skala: 1: 50	Branża: Instalacje elektryczne	
Projektant: mgr inż. Sławomir Wochniak	Nr upr. bud.: 147/01/WŁ	Data: 12.2009	Podpis:	
Asystent: mgr inż. Jacek Zawora		Data: 12.2009	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Stanisław Ćwirko-Godycki	Nr upr. bud.: 239/01/WŁ	Data: 12.2009	Podpis:	
Nazwa rysunku: <b>Rzut instalacji odgromowej</b>			Nr rysunku: <b>E-3</b>	
Format papieru: 610x2000 mm Styl wydruku: WYDRUK WEKTOR				