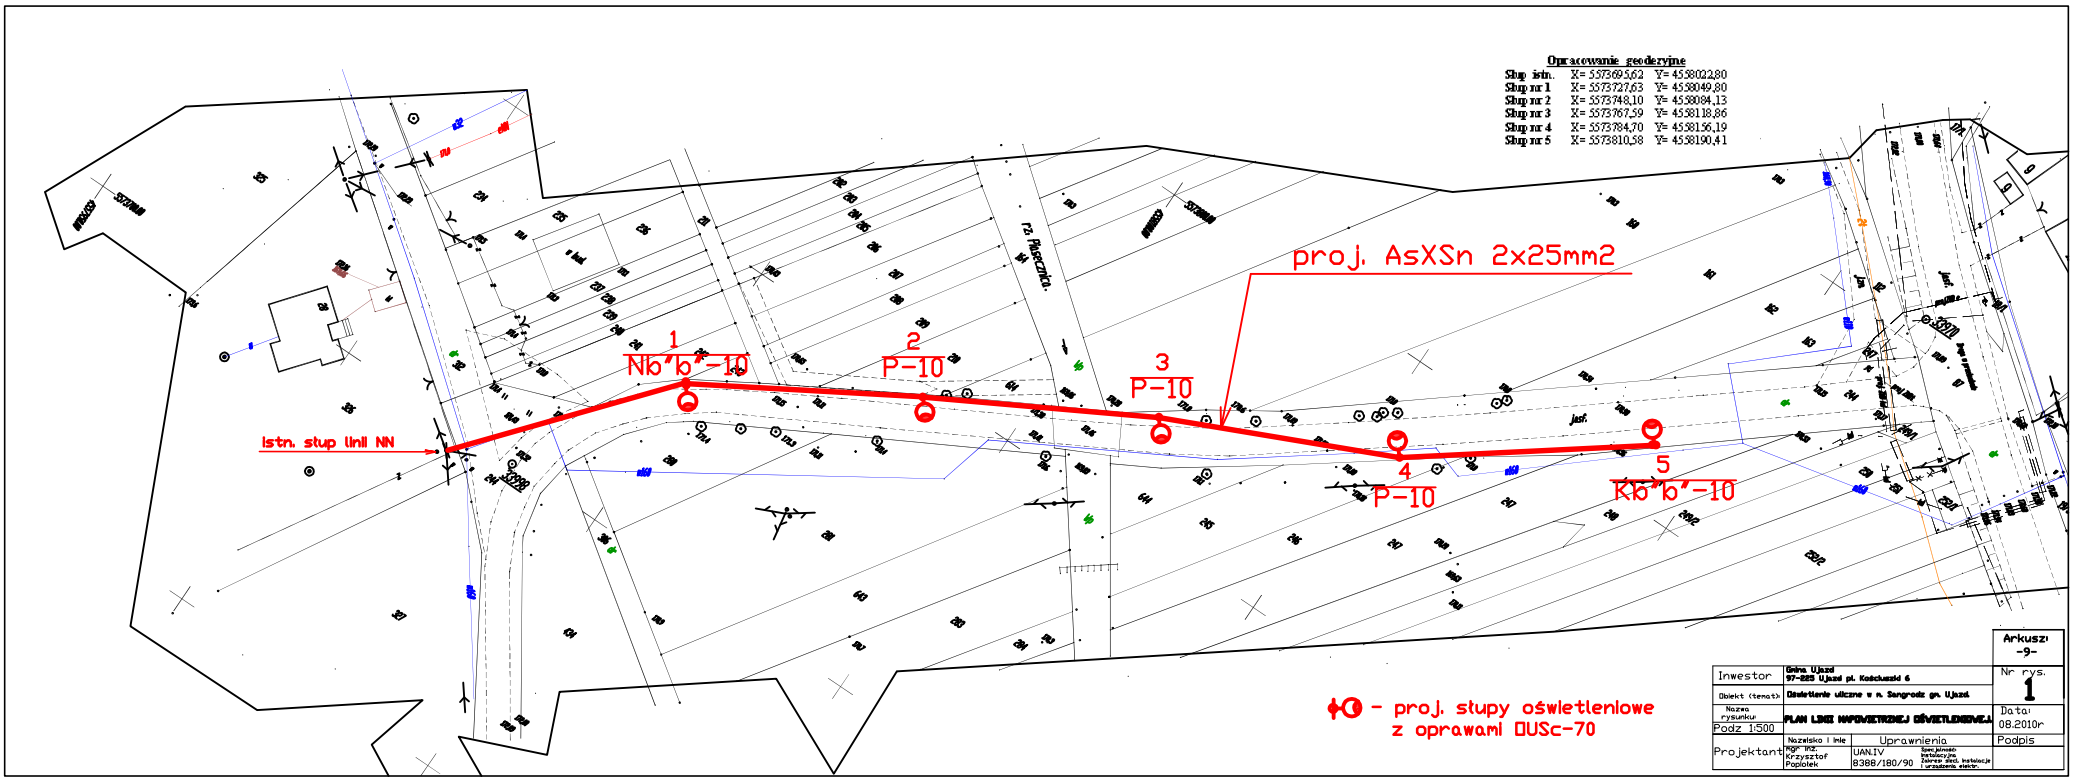
Opracowanie geodezyjne
Słup istn. X= 5573695,62 Y= 4558022,80
Słup nr 1 X= 5573727,63 Y= 4558049,80
Słup nr 2 X= 5573748,10 Y= 4558084,13
Słup nr 3 X= 5573767,59 Y= 4558118,86
Słup nr 4 X= 5573784,70 Y= 4558156,19
Słup nr 5 X= 5573810,58 Y= 4558190,41
proj. AsXSn 2x25mm2
1
Nb"b"-10
2
P-10
3
P-10
4
P-10
5
Kb"b"-10
istn. słup linii NN
- proj. słupy oświetleniowe z oprawami OUSc-70
Arkusz: -9-
Nr rys. 1
Inwestor: Gmina Ujazd 97-225 Ujazd pl. Kościuszki 6
Obiekt (temat): Oświetlenie uliczne w m. Sangrodz gm. Ujazd
Nazwa rysunku: PLAN LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIOWEJ
Podz. 1:500
Data: 08.2010r
Podpis
Projektant: mgr inż. Krzysztof Popiołek
Uprawnienia: UAN.IV 6368/180/90
Spec. projekt. instalacyjne zakres obcl. instalacje i urządzenia elektr.